
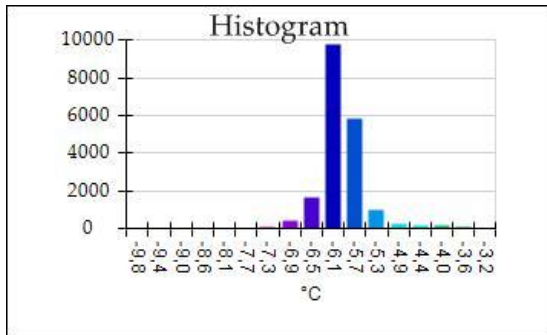




ZDRAVÝ DŮM

INSOWOOL®
zdraví / ekologie / úspory

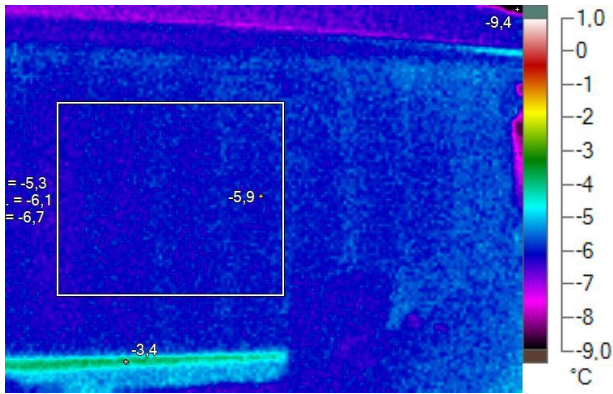

Název	Teplota
Středový bod	-5,9°C
Teplá	-3,4°C
Studená	-9,4°C

Termovizní měření rodinného domu difúzně otevřeného konstrukčního systému diffuwall® 2010

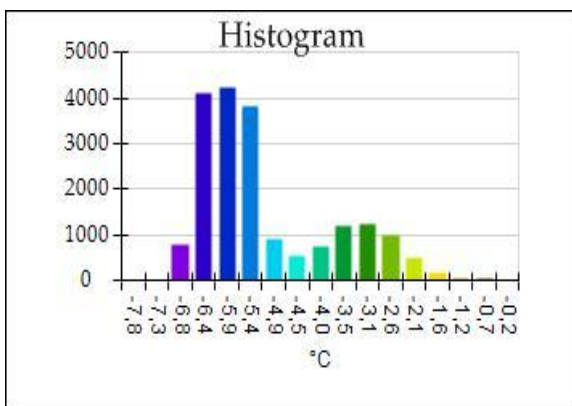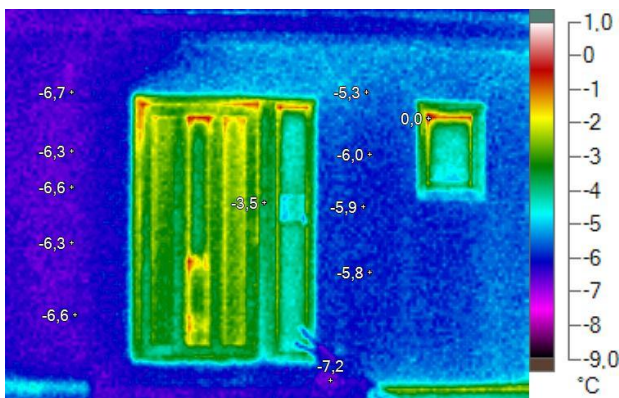

Název	Teplota
Středový bod	-3,5°C
Teplá	0,0°C
Studená	-7,2°C
P0	-6,7°C
P1	-6,3°C
P2	-6,6°C
P3	-6,3°C
P4	-6,6°C
P5	-5,3°C
P6	-6,0°C
P7	-5,9°C
P8	-5,8°C

Jednoduché vyhodnocení : rozptyl povrchových teplot obvodového pláště diffuwall® 2010 je v úzkém rozmezí ± 3°C, což komfortně vyhovuje požadavkům kladeným na obvodové pláště, které nepotřebují další zateplení.

Měření a zpracování výsledků poskytl : Luděk Málek, tel. : 605 295 719, e-mail: ludek@ludekmalek.cz, www.ludekmalek.cz